

本管サイズを実寸でご指定下さい。

Z01-○○○×○○○△-□○○

既存排気筒口径

B口径

差込大=D

差込小=S

SUS443J1

=J

SUS304

=S

亜鉛引き鋼板

=Z

板厚0.6t

=06

板厚0.8t


=08

板厚1.0t

=10

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板  
板厚 0.6t/0.8t/1.0t

公称口径	B	C	D	L
150φ	153	100	-	350
160φ	163	100	-	360
200φ	203	100	-	400
250φ	253	100	-	450
255φ	258	100	-	455
300φ	303	100	-	500
350φ	353	150	-	550
380φ	383	150	-	580
400φ	403	150	-	650
450φ	453	150	-	700
500φ	503	150	-	750
550φ	553	150	-	800
600φ	603	150	-	850
650φ	653	150	-	900

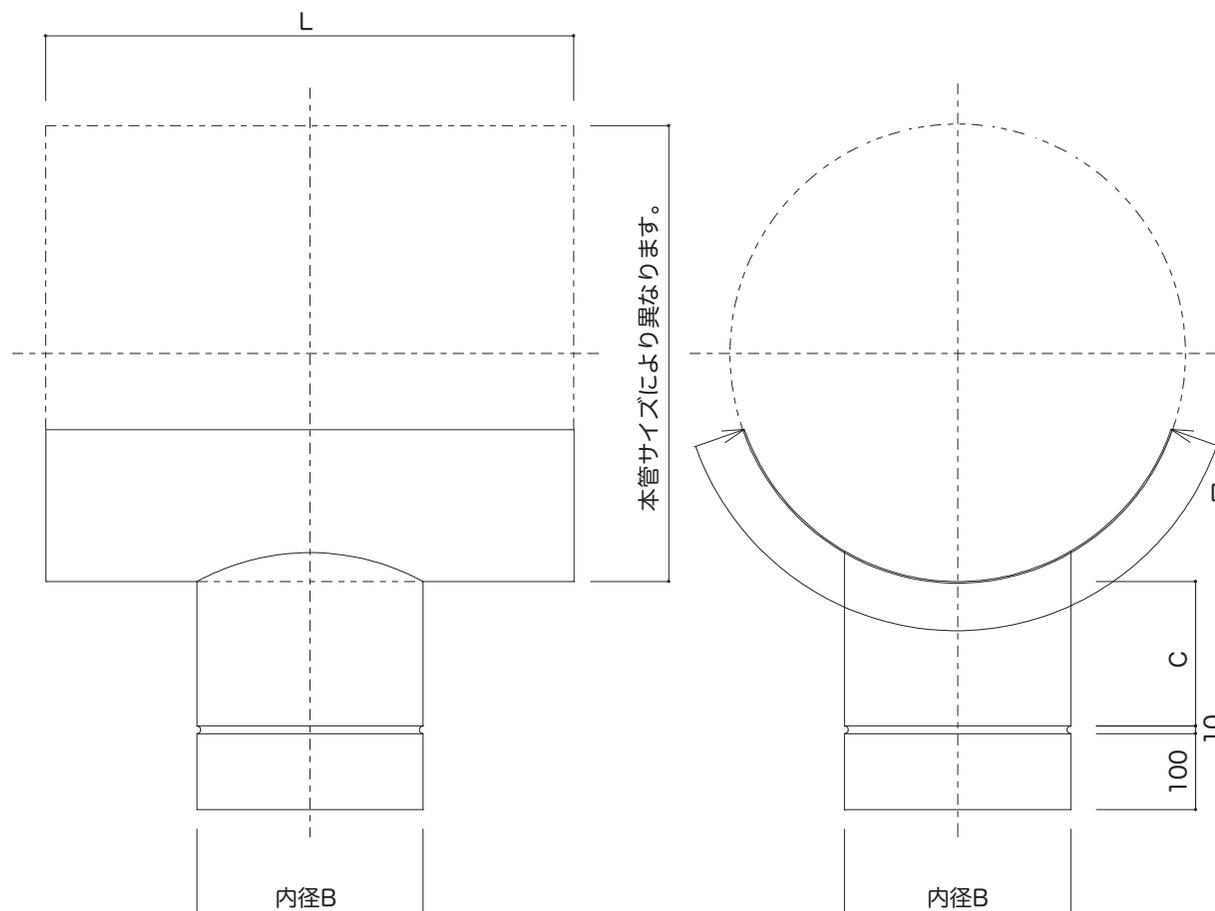

既設ダクトに固定バンドなど本管に密着させて、6mmヘグスビスで固定して下さい。

固定の際密着度を確認し密着度不足の無い様に、ご注意下さい。

排ガスが漏れる恐れがあります。

ヘグスビスは、10cmごとを目安に施工して下さい。

尚、隙間がある可能性がありますので耐熱シールをご使用下さい。

強度保持の為、口径により製作していない板厚・材質があります。  
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

既設排気ダクト取り出しT管

図面番号

Z-01

株式会社 原 忠  
大阪八尾工場